

NHR-5200 系列双回路数字显示控制仪 使用说明书

一、产品介绍

NHR-5200 系列双回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入，可与各类传感器、变送器配套使用，实现对温度、压力、液位、速度、力等物理的测量显示，带报警控制、模拟变送输出、485/232 通讯等输出功能，带双屏数码管显示，可自由设定上、下窗口显示内容，可订制数学运算功能，可针对两路测量信号进行加、减、乘、除运算，其适用范围非常广泛。

二、技术参数

输入				
输入信号	电流	电压	电阻	电偶
输入阻抗	≤250 Ω	≥500K Ω		
输入电流最大限制	≤30mA			
输入电压最大限制		≤6V		
输出				
输出信号	电流	电压	继电器	24V 配电或馈电
输出负载能力	≤500 Ω	≥250K Ω（注：需要更高负载能力时须更换模块）	AC220V/0.6（小） DC24V/0.6A（小） AC220V/3A（大） DC24V/3A（大） 见备注	≤30mA
综合参数				
测量精度	0.2%FS ± 1 字			
设定方式	面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。			
显示方式	-1999~9999 测量值显示，0~100%测量值光柱显示，发光二级管工作状态显示			
使用环境	环境温度：0~50℃；相对湿度：≤85%RH；避免强腐蚀气体			
工作电源	AC 100~240V（开关电源），（50-60HZ）； DC 20~29V（开关电源）			
功耗	≤5W			
结构	标准卡入式			
通讯	采用标准 MODBUS 通讯协议，RS-485 通讯距离可达 1 公里，RS-232 通讯距离可达 15 米 注：仪表带通讯功能时，通讯转换器最好选用有源转换器			

备注：外形尺寸为 D、E 的仪表继电器输出时允许负载能力为 AC220V/0.6A，DC24V/0.6A

三、仪表的显示面板和功能键



1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸:





外形尺寸	开孔尺寸
160*80mm (横式/光柱)	152*76mm
80*160mm (竖式/光柱)	76*152mm
96*96mm (方式)	92*92mm
96*48mm (横式)	92*45mm
48*96mm (竖式)	45*92mm
72*72mm (方式)	68*68mm

2) 数码管

PV: 显示第一路测量值; 可根据要求自行选择显示; 在参数设定状态下, 显示参数符号。

SV: 显示第二路测量值; 可根据要求自行选择显示; 在参数设定状态下, 显示设定参数值。

3) 按键

	确认键: 数字和参数修改后的确认 翻页键: 参数设置下翻页 退出设置键: 长按 2 秒可返回测量画面
	位移键: 按一次数据向左移动一位 返回键: 长按 2 秒可返回上一级参数
	减少键: 用于减少数值 带打印功能时, 显示时间
	增加键: 用于增加数值 带打印功能时, 用于手动打印

4) 四个指示灯

1AL1: 第一路第一报警指示灯

1AL2: 第一路第二报警指示灯

2AL1: 第二路第一报警指示灯

2AL2: 第二路第二报警指示灯

四、标准配线

仪表在现场布线注意事项:

PV 输入 (过程输入)

1、减小电气干扰, 低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线, 并在一点接地。

2、在传感器与端子之间接入的任何装置, 都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度。

热偶或高温计输入

应采用与热偶对应的补偿导线作为延长线, 最好有屏蔽。

RTD (铂电阻) 输入

三根导线的电阻必须相同, 每根导线电阻不能超过 15Ω。

五、通电设置

仪表接通电源后, 即进入自检状态 (见右图), 自检完毕后, 仪表自动转入工作状态, 在工作状态下,

按压  键显示 LOC, LOC 参数设置有如下:

1、1) Loc 等于任意参数可进入一级菜单 (LOC=00; 132 时无禁锁);

2) Loc=132, 按压  键 4 秒可进入二级菜单;

3) Loc=130, 按压  键 4 秒可进入时间设置菜单;对于带打印功能的表。





4) Loc 等于其他值, 按压  键 4 秒退出到测量画面。

2、如果 Loc=577, 在 Loc 菜单下, 同时按住  键和  键达 4 秒, 可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。


3、在其它任何菜单下, 按压  键 4 秒可退出到测量画面。

4、采用热电偶信号输入时, 通道小数点 dP=0 时, 温度显示分辨率为 1℃; dP=1 时, 温度显示分辨率为 0.1℃, (1000℃以上自动转为 1℃分辨率)。

5、时间设定





在仪表 PV 显示测量值的状态下, 按压 " "键进入参数, 设定 LOC=130, 在 PV 显示 LOC, SV 显示 130 的状态下, 按压 " "键 4 秒, 即进入时间参数设定, 仪表 PV 显示"d=14", SV 显示"1009"表示当前日期 2014 年 10 月 09 日, 在此状态下, 可参照仪表参数设定方法, 设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下, 按压 " "键, 仪表 PV 显示"T=15", SV 显示"3045"表示当前时间 15 点 30 分 45 秒, 在此状态下, 可参照仪表参数设定方法, 设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下, 再次按压 " "键 4 秒, 则退出时间设定, 回至 PV 测量值显示状态。

★ 返回工作状态












- 1、手动返回: 在仪表参数设定模式下, 按压  键 4 秒后, 仪表即自动回到实时测量状态。
- 2、自动返回: 在仪表参数设定模式下, 不按任何按键, 30 秒后, 仪表将自动回到实时测量状态。

六、参数设置





6.1 一级参数设置


在工作状态下, 按压  键 PV 显示 LOC, SV 显示参数数值: 按  或  键来进行设置, 长按  键 2 秒可返回上一级参数, Loc 等于任意参数可进入一级参数。



出厂设置	参数	设定范围	说明
	Loc 设定参数禁锁	0~999	LOC=00: 无禁锁 (一级参数可修改) LOC≠00, 132: 禁锁 (参数不可修改) LOC=132: 无禁锁进入二级参数设定 (一级参数可修改)
	1AL1 第一路 第一报警值	-1999~9999	第一路第一报警的报警设定值
	1AL2 第一路 第二报警值	-1999~9999	第一路第二报警的报警设定值
	1AH1 第一路第一报警回差	0~9999	第一路第一报警的回差值

 1AH2 10	1AH2 第一路 第二报警回差	0~9999	第一路第二报警的回差值
 2AL1 50	2AL1 第二路 第一报警值	-1999~9999	第二路第一报警的报警设定值
 2AL2 50	2AL2 第二路 第二报警值	-1999~9999	第二路第二报警的报警设定值
 2AH1 10	2AH1 第二路 第一报警回差	0~9999	第二路第一报警的回差值
 2AH2 10	2AH2 第二路 第二报警回差	0~9999	第二路第二报警的回差值
 K1 1.000	K1 第1路输入信号系数	-1.999~9.999	第1路输入信号系数
 K2 1.000	K2 第2路输入信号系数	-1.999~9.999	第2路输入信号系数
 SuF 0	SuF 运算符	0~2	0: 乘法 1: 除法 2: 加法
 PdIS 0	PdIS PV 显示方式	0~3	0: PV 显示第1路测量值 1: PV 显示第2路测量值 2: PV 显示两路的数学模型 3: PV 循环显示第1、2路测量值和两路数学模型
 SdIS 1	SdIS SV 显示屏内容	0~3	0: SV 显示第1路测量值 1: SV 显示第2路测量值 2: SV 显示两路的数学模型 3: SV 循环显示第1、2路测量值和两路数学模型
 返回到初始画面 LOC			


















6. 2 二级参数设置

在工作状态下，按压  键 PV 显示 LOC，SV 显示参数数值；按  或  键来进行设置，长按  键

2 秒可返回上一级参数，当 Loc=132 时，按压  键 4 秒，可进入二级参数。

出厂设置	参数	设定范围	说明
 Addr 1	Addr 设备号	0~250	设定通讯时本仪表的设备代号
 bAud 3	bAud 通讯波特率	0~4	Baud=0: 通讯波特率为 1200bps; Baud=1: 通讯波特率为 2400bps Baud=2: 通讯波特率为 4800bps; Baud=3: 通讯波特率为 9600bps Baud=4: 通讯波特率为 19200bps

Pr-A 0	Pr-A 报警打印功能	0~1	无报警打印功能（无此功能时，无此参数） 有报警打印功能（无此功能时，无此参数）
Pr-t 0	Pr-t 打印间隔时间	1~2400 分	设定定时打印的间隔时间（无此功能时，无此参数）
Pr-U 0	Pr-U 打印单位	0~45	参见单位设定功能代码表（无此功能时，无此参数）
1Pn 27	1Pn 第一路输入分度号	0~35	第一路设定输入分度号类型（见选型表）
1dP 0	1dP 第一路小数点	0~3	1dP=0: 无小数点 1dP=1: 小数点在十位（显示 XXX.X） 1dP=2: 小数点在百位（显示 XX.XX） 1dP=3: 小数点在千位（显示 X.XXX）
1u 0	1u 第一路单位	0~45	参见单位设定功能代码表
1AM1 2	1AN1 第一限报警方式	0~2	X=0: 跟随第一报警 Y=0: 无报警 X=1: 跟随第二报警 Y=1: 下限报警 X=2: 跟随运算结果报警 Y=2: 上限报警
1AM2 1	1AN2 第二限报警方式	0~2	X=0: 跟随第一报警 Y=0: 无报警 X=1: 跟随第二报警 Y=1: 下限报警 X=2: 跟随运算结果报警 Y=2: 上限报警
1ALG 0	1ALG 第一路闪烁报警	0~1	1ALG=0 无闪烁报警 1ALG=1 带闪烁报警
1ALM 01	1FL 第一路滤波系数	0~19 次	设置仪表滤波系数防止显示值跳动（见仪表参数说明 2）
1brK 01	1ALn 第一路报警功能	0~19	个位=0: 无报警延迟功能 个位=1-9: 报警后延迟（0.5×设定值）秒后输出报警信号 十位=0: 断线时有报警输出（继电器报警接点输出） 十位=1: 断线时无报警输出（仅闪烁报警，无继电器报警接点输出）
1PK 1.000	1brL 第一路断线显示值	0~3	1Brk=0: 断线时，显示 0 1Brk=1: 断线时，显示分度号最大值 1Brk=2: 断线时，显示历史最大值 1Brk=3: 断线时，显示断线前时刻的测量值
1Cb 0	1PB 第一路显示输入的零点迁移	全程程	设定显示输入零点的迁移量（见仪表参数说明 3）
1CK 1.000	1PE 第一路显示输入的量程比例	0~1.999 倍	设定显示输入量程的放大比例（见仪表参数说明 3）
1oub 0.000	1Cb 第一路冷端补偿的零点迁移	全程程	设定冷端补偿的零点迁移量（热电偶输入时，有此参数）
1ouk 1.000	1CE 第一路冷端补偿的放大比例	0~1.999 倍	设定冷端补偿的放大比例（热电偶输入时，有此参数）

	10ub 第一路变送输出的零点迁移	0~1.2	设定变送输出的零点迁移量（见仪表参数说明 4）
	10uL 0 第一路变送输出的放大比例	0~1.2	设定变送输出的放大比例（见仪表参数说明 4）
	10uH 1000 第一路变送输出量程下限	全量程	设定变送输出的下限量程
	10uH 0 第一路变送输出量程上限	全量程	设定变送输出的上限量程
	1GL 0 第一路闪烁报警下限	全量程	设定闪烁报警下限量程（测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，1ALG=1 时有此功能）
	1GH 1000 第一路闪烁报警上限	全量程	设定闪烁报警上限量程（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，1ALG=1 时有此功能）
	1ZL 0 PV 光柱显示下限	全量程	设定光柱显示的下限量程值（光柱表时有用）（见仪表参数说明 5）
	1ZH 1000 PV 光柱显示上限	全量程	设定光柱显示的上限量程值（光柱表时有用）（见仪表参数说明 5）
	1PL 0 第一路测量量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程
	1PH 1000 第一路测量量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程
	1Cut 0 第一路测量小信号切除	0~100%	设定输入信号的小信号切除量(输入信号小于设定的百分比时，显示为 0，本功能仅对电压电流信号有效)
	2Pn 27 第二路输入分度号	0~35	第二路设定输入分度号类型（见选型表）
	2dP 0 第二路小数点	0~3	2dP=0: 无小数点 2dP=1: 小数点在十位（显示 XXX.X） 2dP=2: 小数点在百位（显示 XX.XX） 2dP=3: 小数点在千位（显示 X.XXX）
	2u 0 第二路单位	0~45	参见单位设定功能代码表
	2AN1 2 第三限报警方式	0~2	X=0: 跟随第一报警 Y=0: 无报警 X=1: 跟随第二报警 Y=1: 下限报警 X=2: 跟随运算结果报警 Y=2: 上限报警
	2AN2 1 第四限报警方式	0~2	X=0: 跟随第一报警 Y=0: 无报警 X=1: 跟随第二报警 Y=1: 下限报警 X=2: 跟随运算结果报警 Y=2: 上限报警
	2ALG 0 第二路闪烁报警	0~1	2ALG=0 无闪烁报警 2ALG=1 带闪烁报警
	2FK 0 第二路滤波系数	0~19 次	设置仪表滤波系数防止显示值跳动（见仪表参数说明 2）

2ALn 第二路报警功能	0~19	个位=0: 无报警延迟功能 个位=1-9: 报警后延迟 (0.5×设定值) 秒后输出报警信号 十位=0: 断线时有报警输出 (继电器报警接点输出) 十位=1: 断线时无报警输出(仅闪烁报警, 无继电器报警接点输出)
------------------------	------	--

	2BrK 第二路断线显示值	0~3	2Brk=0: 断线时, 显示 0 2Brk=1: 断线时, 显示分度号最大值 2Brk=2: 断线时, 显示历史最大值 2Brk=3: 断线时, 显示断线前时刻的测量值
	2Pb 第二路显示输入的零点迁移	全量程	设定显示输入零点的迁移量 (见仪表参数说明 3)
	2Pb 第二路显示输入的零点迁移	全量程	设定显示输入零点的迁移量 (见仪表参数说明 3)
	2Cb 第二路显示输入的量程比例	0~1.999 倍	设定显示输入量程的放大比例 (见仪表参数说明 3)
	2Cb 第二路冷端补偿的零点迁移	全量程	设定冷端补偿的零点迁移量 (热电偶输入时, 有此参数)
	2Cb 第二路冷端补偿的放大比例	0~1.999 倍	设定冷端补偿的放大比例 (热电偶输入时, 有此参数)
	2oub 第二路变送输出的零点迁移	0~1.2	设定变送输出的零点迁移量 (见仪表参数说明 4)
	2oub 第二路变送输出的放大比例	0~1.2	设定变送输出的放大比例 (见仪表参数说明 4)
	2ouL 第二路变送输出量程下限	全量程	设定变送输出的下限量程
	2ouH 第二路变送输出量程上限	全量程	设定变送输出的上限量程
	2GL 第二路闪烁报警下限	全量程	设定闪烁报警下限量程 (测量值低于设定值时, 显示测量值并闪烁, 2ALG=1 时有此功能)
	2GH 第二路闪烁报警上限	全量程	设定闪烁报警上限量程 (测量值高于设定值时, 显示测量值并闪烁, 2ALG=1 时有此功能)
	2ZL SV 光柱显示下限	全量程	设定光柱显示的下限量程值 (光柱表时有用) (见仪表参数说明 5)
	2ZH SV 光柱显示上限	全量程	设定光柱显示的上限量程值 (光柱表时有用) (见仪表参数说明 5)
	2PL 第二路测量量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程
	2PH 第二路测量量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程
2Cut 第二路测量小信号切除	0~100%	设定输入信号的小信号切除量(输入信号小于设定的百分比时, 显示为 0, 本功能仅对电压电流信号有效)	

单位设定功能代码表:

代码	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

单位	Kgf	Pa	KPa	MPa	mmHg	mmH ₂ O	bar	°C	%	Hz	m	t
代码	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
单位	l	m ³	Kg	J	MJ	GJ	Nm ³	m/h	t/h	l/h	m ³ /h	Kg/h
代码	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
单位	J/h	MJ/h	GJ/h	Nm ³ /h	m/m	t/m	l/m	m ³ /m	kg/m	J/m	MJ/m	GJ/m
代码	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
单位	Nm ³ /m	m/s	t/s	l/s	m ³ /s	kg/s	J/s	MJ/s	GJ/s	Nm ³ /s		


七、参数说明

1. 报警输出 (AL1、AL2、AH1、AH2)


★ 关于回差:

本仪表采用报警输出带回差, 以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。具体输出状态如下:


★ 测量值由低上升时:

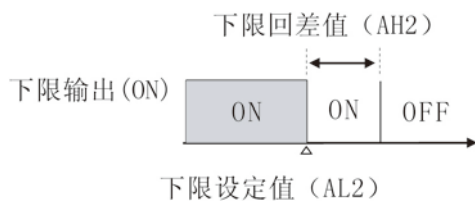


★ 测量值由高下降时:

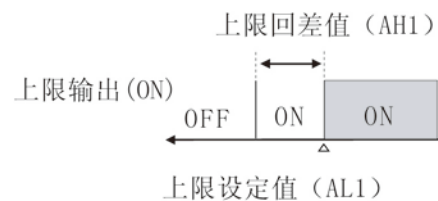

★ 位式上限报警输出:

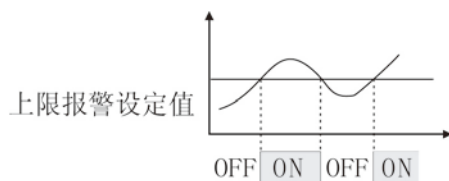

★ 位式下限报警输出:

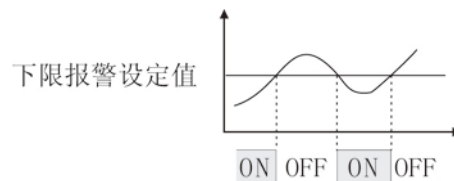

2. 滤波系数-采样的次数, 用于防止测量显示值跳动, 采样周期-模拟量输入时, 仪表每次数据采集的时间为 0.5 秒, 仪表 PV 显示值与滤波系数及采样周期的关系如下:

例: 模拟量输入时, 设定滤波系数为 6 (次), 则仪表自动将 (6×0.5) 3 秒内的采样值进行平均, 递推法更新 PV 显示。(即每次显示均这前 3 秒的采样平均值)

3. 显示输入的迁移与放大:

定期校对时, 可调整 Pb 及 Pk 改变测量值显示误差。

Pb 及 Pk 的计算公式: $Pk = \text{设定显示量程} \div \text{实际显示量程} \times \text{原 Pk}$

$Pb = \text{设定显示量程下限} - \text{实际显示量程下限} \times Pk + \text{原 Pb}$

例: 一直流电流 4~20mA 输入仪表, 测量量程为 -200 ~1000KPa, 现作校对时发现输入 4mA 时显示 -202, 输入 20 mA 时显示 1008。(原 Pb=0, 原 Pk=1.000)

根据公式: $Pk = \text{设定显示量程} \div \text{实际显示量程} \times \text{原 Pk}$

$$= [1000 - (-200)] \div (1008 - (-202)) \times 1 = 1200 \div 1210 \times 1 \approx 0.992$$

$Pb = \text{设定显示量程下限} - \text{实际显示量程下限} \times Pk + \text{原 Pb}$

$$= -200 - (-202 \times 0.992) + 0 = 0.384$$

设定: Pb=0.384, Pk=0.992

4. 变送输出迁移 1Oub、1OuK、2Oub、2OuK

仪表变送输出以 0~20mA 或 0~5V 校对, 如欲更改输出量程或输出偏差调整, 可以利用以下公式实现。

$$\text{新OuB} = \text{当前OuB} - \frac{\text{当前输出下限} - \text{预定输出下限}}{\text{满量程}}$$

$$\text{新OuK} = \text{当前OuK} - \frac{\text{当前输出上限} - \text{预定输出上限}}{\text{满量程}}$$

公式中，当输出为电流信号，满量程=20mA，当输出为电压信号，满量程=5V。

例 1：变送电流 0~20mA 输出，现欲改为 4~20mA 输出。测量时，输出零点值输出为 0mA，输入满量程时输出为 20mA，当前 OuB=0，当前 OuK=1。

$$\text{新OuB} = 0 - \frac{0 - 4}{20} = 0.2$$

$$\text{新OuK} = 1 - \frac{20 - 20}{20} = 1$$

所以，将 OuB 设置为 0.2，OuK 不变，就实现了从 0~20mA 输出改为 4~20mA 输出了。

5. 光柱显示方式：

光柱显示：如测量量程为 0~100，当前测量值为 50，则光柱 显示从 0~50 全亮。

光柱显示量程：光柱显示量程为 ZL、ZH 设定量程的百分比。如：

- 1) 设定量程为 0~100，当前测量值为 50，则光柱显示为 50% 。
- 2) 设定量程为 0~1000，当前测量值为 500，则光柱显示为 50% 。
- 3) 设定量程为 0~2000，当前测量值为 1000，则光柱显示为 50% 。

八、仪表型谱及接线图

1、仪表型谱

NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□ () -□- ()


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

①规格尺寸		②第一路输入分度号/③第二路输入分度号	
代码	宽*高*深	代号	分度号 (测量范围)
A	160*80*110mm (横式)	00	热电偶 B (400~1800℃)
B	80*160*110mm (竖式)	01	热电偶 S (0~1600℃)
C	96*96*110mm (方式)	02	热电偶 K (0~1300℃)
D	96*48*110mm (横式)	03	热电偶 E (0~1000℃)
E	48*96*110mm (竖式)	04	热电偶 T (-200.0~400.0℃)
F	72*72*110mm (方式)	05	热电偶 J (0~1200℃)
K	160*80*110mm (横式/光柱)	06	热电偶 R (0~1600℃)
L	80*160*110mm (竖式/光柱)	07	热电偶 N (0~1300℃)
④第一路变送输出 (OUT1)		08	F2 (700~2000℃)
代码	输出类型 (负载电阻 RL)	09	热电偶 Wre3-25 (0~2300℃)
X	无输出	10	热电偶 Wre5-26 (0~2300℃)
0	4~20mA (RL≤500Ω)	11	热电阻 Cu50 (-50.0~150.0℃)
1	1~5V (RL≥250KΩ)	12	热电阻 Cu53 (-50.0~150.0℃)
2	0~10mA (RL≤1KΩ)	13	热电阻 Cu100 (-50.0~150.0℃)
3	0~5V (RL≥250KΩ)	14	热电阻 Pt100 (-200.0~650.0℃)
4	0~20mA (RL≤500Ω)	15	热电阻 BA1 (-200.0~600.0℃)
5	0~10V (RL≥4KΩ)	16	热电阻 BA2 (-200.0~600.0℃)
8	特殊规格	17	线性电阻 0~400Ω (-1999~9999)



⑤第二路变送输出 (OUT2)		18	远传电阻 0~350 Ω (-1999~9999)
代码	输出类型 (负载电阻 RL)	19	线性电阻 30~350 Ω (-1999~9999)
X	无输出	20	0~20mV (-1999~9999)
0	4~20mA (RL≤500 Ω)	21	0~40mV (-1999~9999)
1	1~5V (RL≥250K Ω)	22	0~100mV (-1999~9999)
2	0~10mA (RL≤1K Ω)	23	-20~20mV (-1999~9999)
3	0~5V (RL≥250K Ω)	24	-100~100mV (-1999~9999)
4	0~20mA (RL≤500 Ω)	25	0~20mA (-1999~9999)
5	0~10V (RL≥4K Ω)	26	0~10mA (-1999~9999)
8	特殊规格	27	4~20mA (-1999~9999)
⑥报警点数 (继电器接点输出)		28	0~5V (-1999~9999)
代码	报警限数	29	1~5V (-1999~9999)
X	无输出	30	-5~5V (-1999~9999)
1	1 限报警	31	0~10V (-1999~9999)
2	2 限报警	32	0~10mA 开方 (-1999~9999)
3	3 限报警	33	4~20mA 开方 (-1999~9999)
4	4 限报警	34	0~5V 开方 (-1999~9999)
⑦通讯输出		35	1~5V 开方 (-1999~9999)
代码	通讯接口 (通讯协议)	55	全切换
X	无输出	56	特殊规格
D1	RS485 通讯接口 (Modbus RTU)		
D2	RS232 通讯接口 (Modbus RTU)		
D3	RS232C 打印接口		
⑧馈电输出			
代码	馈电输出 (输出电压)		
X	无输出		
1P	1 路馈电输出		
2P	2 路馈电输出		
	如“2P (12/24)”表示第一路 12V, 第二路 24V 馈电输出。		
⑨供电电源		⑩备注	
代码	电压范围	代码	附加功能 (无可省略)
A	AC/DC 100~240V (AC/50-60Hz)	Q	加 (减)、乘、除运算功能
D	DC 20~29V		

注: 规格尺寸为 F 型的仪表不带 RS232C 打印接口。

2、仪表接线图

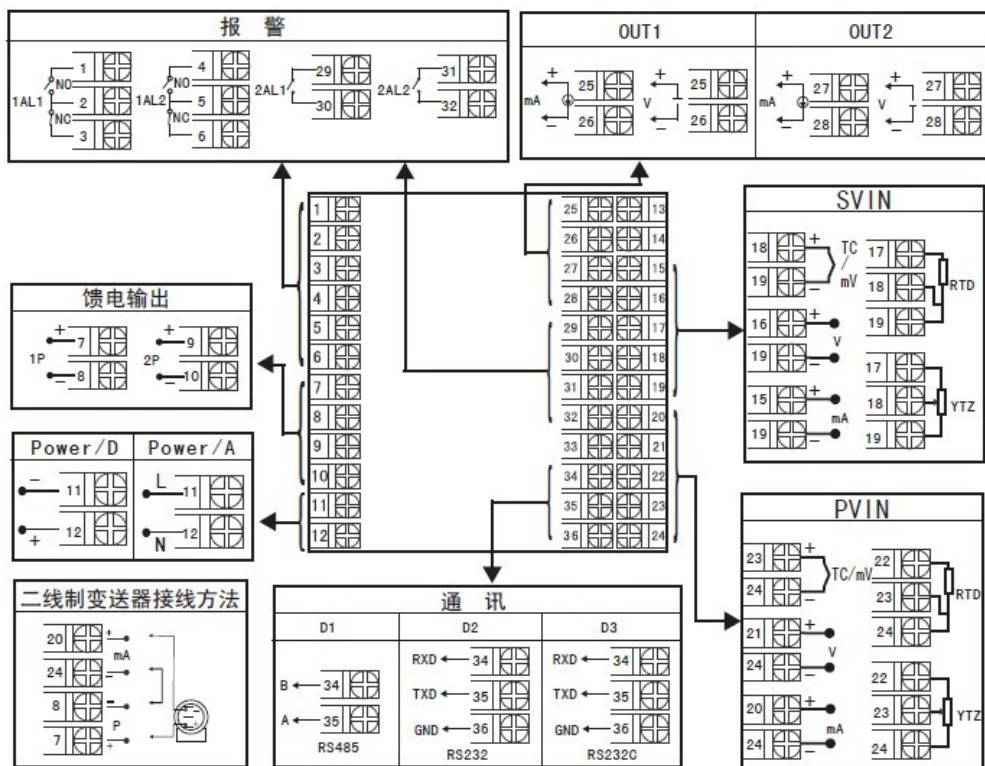

规格尺寸为 A、B、C、D、E、K、L、M 型接线图
注：横竖式仪表后盖接线端子方向不一样，见示意图 1

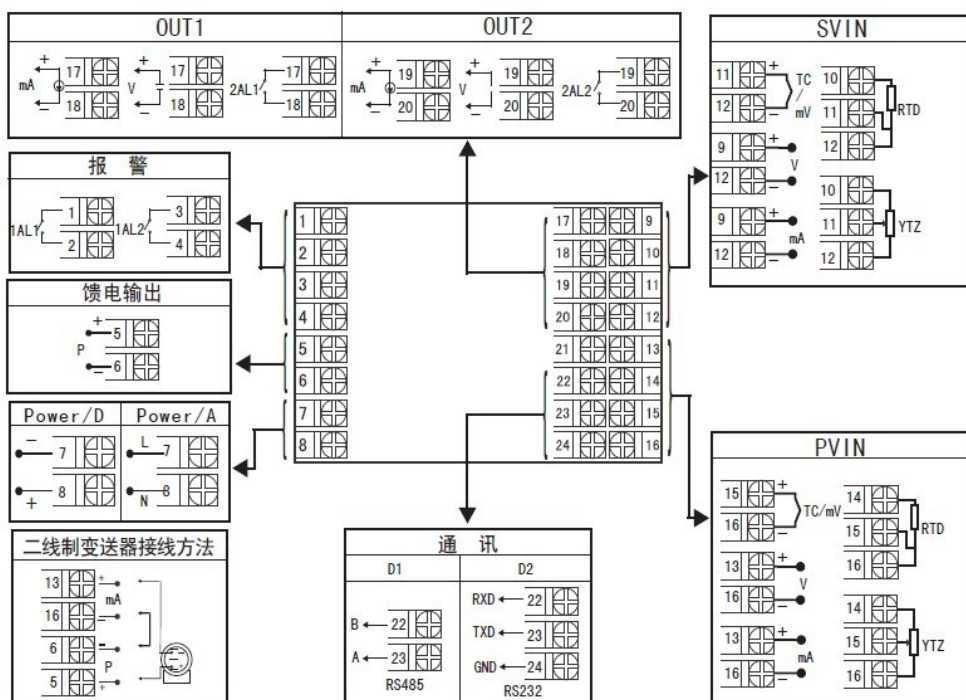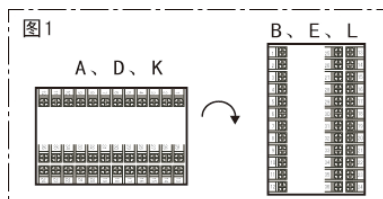


规格尺寸为 F 型接线图

注：带两路馈电输出时,电流信号输入端的两个地必须短接（19、24 脚短接）


注：外形代码为 F 的电压、电流输入必须通过短路环切换

J1、J2 为第一路输入信号切换位置

J3、J4 为第二路输入信号切换位置

	直流电压输入	直流电流输入
短路环状态		

外形代码为 F 的主板示意图如下：

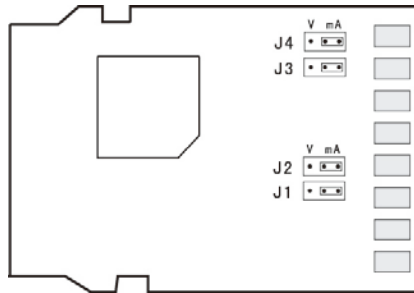

九、打印功能

1、手动打印

在仪表测量值显示状态下，按压  键，即打印出当前的实时测量值。


2、定时打印

当时间测定等于间隔时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。
打印格式为：

```

-----
TIME PRINT
2009-05-16 -----日期
    09:46:03 -----时间
PV=-250℃ -----第一路测量值
SV=-250℃ -----第二路测量值
ALM:  ○●●● -----报警状态
-----
    
```

3、接线方式

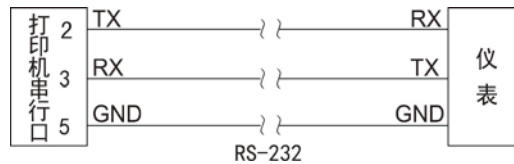

十、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文 WINDOWS 下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

技术指标 通讯方式 串行通讯 RS485，RS232 等波特率 1200 ~ 9600 bps

数据格式 一位起始位，八位数据位，一位停止位

★ 具体参数请参见《仪表通讯光盘》